




Obsah dodávky

GSM EXEO nano
interní GSM anténa
Návod k instalaci

GSM EXEO nano (RX) ... miniaturní GSM komunikátor

Návod k instalaci

Před připojením zařízení a jeho uvedením do provozu
se podrobně seznamte s tímto návodom

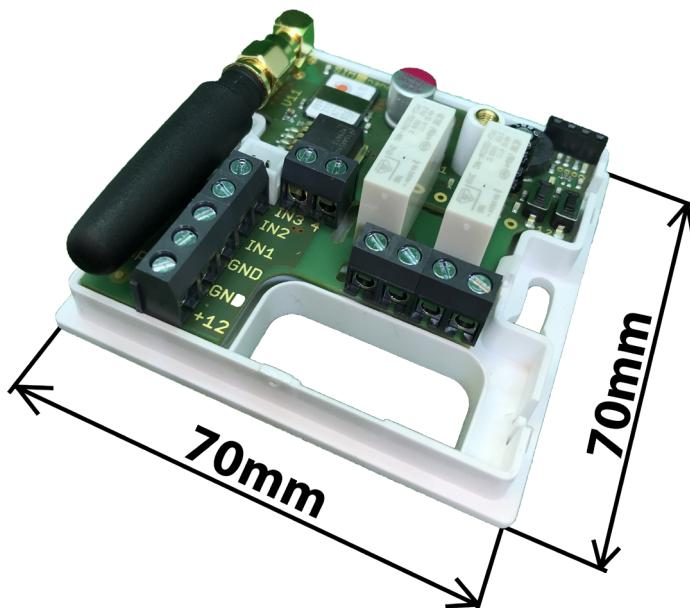

Úvod

Komunikátor GSM Exeo nano je propracovaným GSM zařízením pro dálkové ovládání a monitorování technologií přes síť GSM pomocí mobilního telefonu. Jeho miniaturní rozměry jej předurčují pro instalaci prakticky kamkoli. Zařízení disponuje čtyřmi univerzálními vstupy pro zasílání SMS zpráv a dvěma releovými výstupy pro dálkové ovládání pomocí SMS, mobilní aplikací nebo provzorněním až ze 100 telefonních čísel. Dále umožňuje připojení teplotní sondy a tak dálkově monitorovat teplotu a zasílat informace o jejím vychýlení z nastavených mezi. V případě použití záložního akumulátoru (zvláštní příslušenství) může zasílat informace o výpadku napájení.

Zajímavé jsou doplňkové poplachové možnosti pro hlídání například zapomenutých otevřených garážových vrat či bran. Varianta RX (radiový přijímač klíčenek) umožňuje navíc ovládání klíčenkami a tak tvoří zajímavý celek jakožto doplněk vaší garážové brány s řadou zajímavých funkcí. Variantu bez RX je možné radiovým přijímačem dodatečně doplnit (zvláštní příslušenství)

Konfigurace zařízení pomocí aplikace, propracovaná funkce zamčení instalačního nastavení pro možnost konfigurace provzáněcích čísel koncovým uživatelem.


Klíčové vlastnosti:

- Zasílání poplachových informací ze 4 vstupů až na 4 telefonní čísla, popis volně definovatelný, kdykoli možno počítat zařízení na stav vstupů
- 2x releový výstup 3A/230V AC puls/přepínání, ovládané SMS, Aplikací, Prozvoněním až ze 100 čísel, u varianty RX bezdrátovou klíčenkou (zvláštní příslušenství)
- Miniaturní rozměry 70 x 70 x 24mm
- Interní GSM anténa součástí dodávky, možnost připojení externí antény genialně umístěným konektorem SMA který nepřekáží - netrčí ven ze zařízení a nezvětšuje vnější rozměry
- Možnost připojení externího senzoru pro měření teploty do vstupu 1, hlášení překročení nastavených teplot, regulace na výstupu 1
- Integrovaný přijímač pro klíčenky 433MHz (verze RX, základní verzi možno osadit dodatečně viz...)
- Změna stavu výstupu klíčenkou (zvláštní příslušenství) pro lokální ovládání
- Konfigurace pomocí aplikace ANDROID/ iOS bez potřeby zakládání účtu, propracovaná funkce zamčení instalačního nastavení pro možnost konfigurace provzáněcích čísel koncovým uživatelem.
- Alarmová funkce při zapomenuté otevřené bráně, a při násilném otevření brány
- Automatické vypnutí výstupu v nastaveném čase
- Adresně odebratelná klíčenka při ztrátě apod.
- Napájecí napětí 12V DC max 0.5A, řešení pro garážovou techniku viz zvláštní příslušenství
- Možnost zálohování pomocí záložního akumulátoru, zvláštní příslušenství

Technické údaje

Napájecí napětí	9-14V DC, 30mA, max 0.5A
Výstupy	2x Relé 3A 230V AC, svorky C-NO (pro 230V nutné jištění 5A)
Vstupy	4x Pro připojení bezpotenciálového kontaktu, spíná do GND
Měření teploty	Externí sonda (zvláštní příslušenství) -40 až +120 St. Celsia
GSM Modul	QuadBand
Připojovací svorky	Šroubové max 2.5 mm2
Počet provzáněcích čísel	100
Počet čísel příjemců poplachu	4
Radiový přijímač verze RX	433MHz ASK (do základní verze možno dodatečně osadit přijímač do konektoru)
Počet přiřazených klíčenek	16
Zálohování	Akumulátor (zvláštní příslušenství) až na 24H, doba nabíjení 96H
Provozní teplota	-20 až +50 st.C
Konfigurace	Aplikace Android / iOS

1.Popis svorkovnic a prvků zařízení

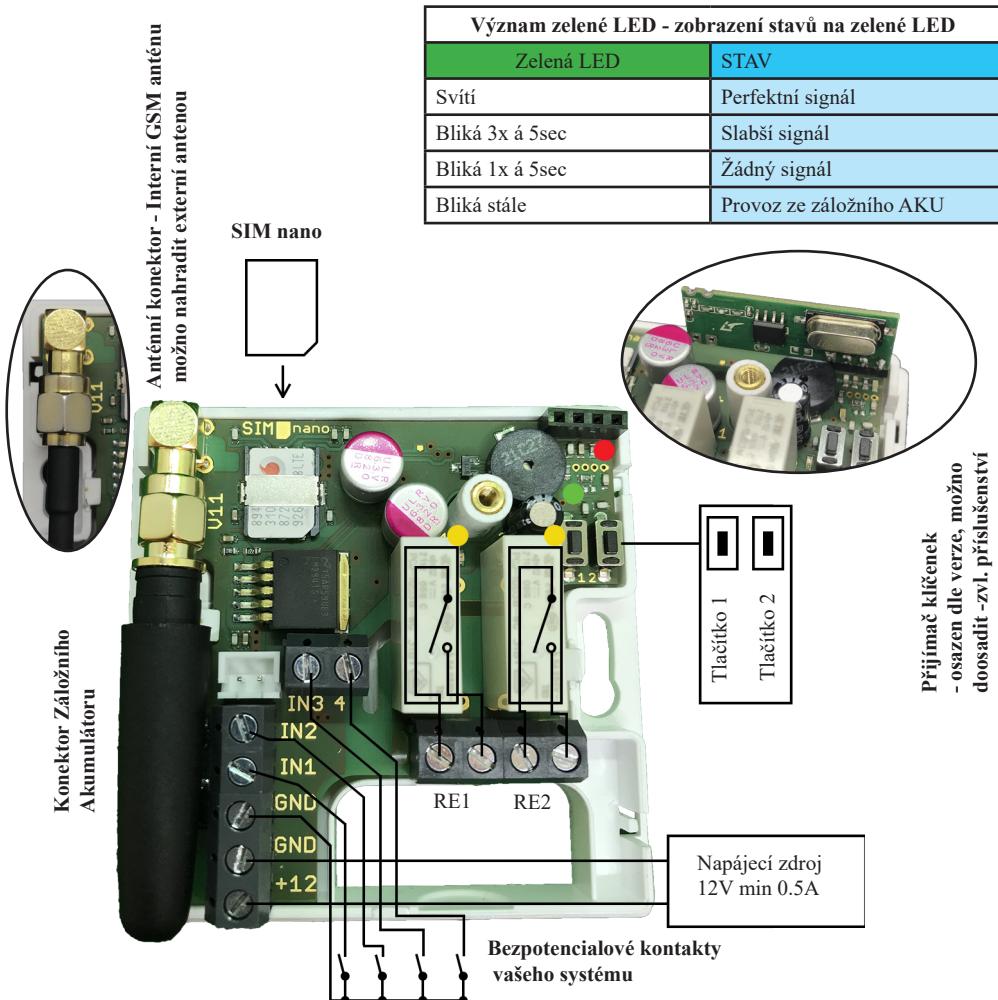

Význam červené a žluté LED	
Červená LED	Slouží pro přiřazování klíčenek viz odstavec 6, bliká viz popis akustického signalizátoru
Žlutá LED	Zobrazuje stav příslušného relé, doplňková funkce RE1 viz kapitola 5 - funkce termostatu

Význam pípnání akustického signalizátoru	
Pípnání	Význam
pípá pořád + bliká červená LED	SIM požaduje PIN. Vypněte požadavek na PIN vložením do mobilního telefonu.
10x á 5 sec	CHYBA SIM - špatný kontakt SIM, vadná SIM, žádná SIM, SIM chce PUK
3x pípne	Přijata konfigurační zpráva
5x pípne	Zařízení nemůže odeslat SMS, zamítnuto operátorem
8x pípne	Do zařízení přišla pravděpodobně reklamní SMS

2. Připojení a zprovoznění

SIM Karta - TYP - Rozměr „nano“

Pro spolehlivou funkci NIKDY nepoužívejte předplacenou kartu! **Předplacené karty vyžadují ve svých obchodních podmínkách řadu požadavků jež mohou způsobit nespolehlivou funkci a nejsou slučitelné s pohodovým a bezstarostným užíváním GSM Exeo nano.** Doporučujeme použít nějaký tarif s minimálním či nulovým měsíčním poplatkem, jen tak bude zajištěna 100 procentní funkce zařízení. SIM karty nepotřebuje datové služby.

U SIM karty je nutné vypnout PIN. Vložte ji do libovolného mobilního telefonu a vypněte PIN. Pak teprve ji vložte do zařízení viz obrázek - seříznutým rohem vpravo dolů.

Napájení

Napájení se připojuje do svorek označených GND (minus pól zdroje) a svorka označena +12 pro plus pól zdroje. Napájecí napětí je 12V, zdroj musí být schopen dodat proud alespoň 0.5A. Pro autonomní instalace doporučujeme použít zdroj viz zvláštní příslušenství. Pro instalace do pohonů vrat a bran doporučujeme miniaturní zdroj Meanwell APV-8-12, jež má pro připojení síťového napájení 230V volný kablík pro připojení ve svorkovnici pohonu. Zařízení zatím nezapínejte.

Svorky vstupů

Zařízení disponuje čtyřmi logickými vstupy (vstup 1 navíc umožňuje připojení teplotního sensoru), jedná se o vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů pro libovolné použití. Signály se zapojují proti svorce GND (svorky GND na svorkovnici jsou obě shodné - je na vás, kterou použijete)

Výstupní relé

Zařízení disponuje dvěma výstupními relé, jedná se o kontakty C-NO - tedy spínací kontakty. Relé jsou pro univerzální použití. Zatížení max 3A. Relé 1 a Relé 2 jsou oddělena jen základní izolací (podrobněji odstavec 9). Funkce relé a jejich možnosti jsou podrobně popsány v odstavci 4 a v instalační záložce mobilní aplikace.

Anténa

Zařízení je možné provozovat buď s interní anténou připojenou v konektoru SMA (tak jak je připraveno od výrobce), případně je možné použít externí anténu pro GSM s konektorem SMA

Zprovoznění

Teprve po vložení SIM karty a připojení všech potřebných vodičů je možné zapnout napájení. Po připojení napájení zařízení 3 páne a do 30 sec připraveno k provozu. Správná funkce je zobrazována zelenou LED viz tabulka odstavec 1. Případné chyby SIM apod viz tabulka pápní v odstavci 1.

3. Konfigurace / Nastavení

Konfigurace zařízení se provádí pomocí aplikace pro mobilní telefony Android / iOS, tu stahnete pomocí QR kódu viz úvodní stránka tohoto návodu. Aplikací můžete konfigurovat libovolné množství zařízení, konfigurace pro každé zařízení může zůstat uložena v mobilním telefonu. Zajímavostí je zamčení instalaci části nastavení, tím je možné, aby si uživatel sám nastavoval například provzájemcí čísla bez toho aby sáhl na instalaci parametry související s typem instalace. Jednotlivé parametry není třeba zde popisovat jsou vždy podobně popsány přímo v aplikaci, některé trešinky vychytávek jsou popsány v kapitole 5. Tipy a Triky. Níže je shrnuto jen základní rozdělení záložek pro lepší pochopení topologie. Každý parametr má své číslo uvozené znakem Ypsilon pro případné technické dotazy a konzultace s technickou podporou.

Aplikací je rovněž možné ovládat výstupy pomocí SMS bez nutnosti znalosti povelů



Záložka „Obecná konfigurace„

Zde jsou základní parametry jako telefonní číslo SIM karty instalované v zařízení, pojmenování zařízení - nebo-li projektu nastavení pro lepší orientaci, pro případ více konfigurací v jedné aplikaci. Dále zde najeznete parametry doplňkových funkcí jako například nastavení času automatického vypnutí výstupu, nastavení teplot pro funkci termostatu - ta funguje na výstupu 1 s připojenou teplotní sondou na vstup 1. Pokud dáváte přednost ovládání klasickými SMS (viz odstavec 4. Ovládání) najeznete zde parametry pro definici ovládacího povelu pro zapnutí a vypnutí výstupů a vyžádání stavu. Dále jsou zde parametry pro nastavení úrovně bezpečnosti - na povely od koho má zařízení reagovat. A také parametry pro nastavení požadované odpovědi při ovládání SMS či zaslání informace správci systému o provedené akci autorizovaným provzonením.



Záložka „Prozváněcí čísla„

V této záložce definujete telefonní čísla z nichž je povoleno ovládat provzovením, čísel může být až 100, každé číslo je možné pojmenovat uživatelem pro jednodušší administraci, dále je zde nástroj pro hledání dle jména a čísla, přeřazování čísel pro přehlednost a další. Telefonní číslo je možné zařadit do jedné ze dvou skupin a pak parametrem Y 93 v instalačním nastavení je možné definovat která skupina bude ovládat které relé a jejich kombinace.



Záložka „Poplachy„

V této záložce se definují telefonní čísla příjemců poplachů, definice textů pro sepnutí a rozepnutí konkrétního vstupu, nastavení doprovodného zavolání k SMS. Zajímavostí je zde parametr Y 51 pro řešení poplachu ze zapomenuté otevřené vjezdové brány, tím se nastavuje maximální čas otevřené brány než dojde k odeslání informace. Více najdete v kapitole Tipy a Triky. V případě připojené sondy teploty do vstupu 1 zde definujete alarmové texty a hraniční hodnoty, které budou zařízením hlídány. Dále pak definice textu při stisku tísňového tlačítka - klíčenky a texty zasílané při výpadku a obnově napájení.



Záložka „Instalační nastavení„

Zde je nastavení vstupů a výstupů, zda jsou použity, výstup pulsní nebo přepínací, délka pulzu v režimu pulzním, popisky stavu výstupů pro stavovou zprávu, popisky vstupů pro stavovou zprávu a také definici chování - akcí provzovení a směrování tlačítek klíčenky (zvláštní příslušenství). Za zmínu stojí parametr Y 94 pomocí nějž je možné blovat provzovení na základě stavu vstupu 2 (logika je nastavitelná), tím narůstá ovládání na možnostech, například velmi zajímavá vlastnost otevírání vrata brány provzovením, ale zavírání jen klíčenkami apod, více v odstavci 5. Tipy a Triky

Toto nastavení lze takzvaně zamknout, aby nedošlo k jeho přenastavení neodborným uživatelem. Uživatel si pak může z vlastního telefonu měnit uživatelské nastavení a nehrozí, že by přenastavil životně důležité instalacní parametry.

4. Ovládání výstupů a vyžádání stavu systému

Vyžádání stavu systému - stavová zpráva

Kdykoli je možné ze zařízení vyžádat stavovou zprávu. Zprávu je možné vyžádat buď pomocí aplikace, v základním menu tlačítka vyžádat stav, dáváte-li přednost SMS povelům, pak zasláním povelu. Povel pro vyžádání stavu se definuje při nastavení aplikací v záložce obecná konfigurace parametr Y 75. **Stavová zpráva je rovněž automaticky zasílána každého prvního v měsíci ve 12 hodin na číslo správce systému viz Y 3.**

Stavová zpráva je uvozena jménem zařízení, dále obsahuje stavy výstupů přehledně popsané tak jak byla při nastavení nadefinována popiska stavů (parametry Y 13,14 17 18 instalaci záložky), stav vstupů - rovněž popiska může přímo specifikovat konkrétní stav (viz aplikace parametry Y 34, 35 atd...), v případě připojeného teploměru zobrazuje teplotu (při jejím vychýlení z povolených mezi je doplněna výkříčníkem. V případě slabého GSM signálu zpráva upozorňuje na slabý signál, dále obsahuje čas a datum odeslání.

Ovládání výstupů prozvoněním

Výstupy je možné ovládat prozvoněním, tedy zdarma. Ovládání je možné až ze 100 čísel nastavených aplikací, je-li číslo akceptováno zařízení hovor položí jakožto potvrzení a provede akci. Akcí se rozumí zapnutí nebo vypnutí výstupu, tak jak je nadefinováno v instalaci záložce parametr Y 93. Prozvonění je vhodné primárně pro pulzní ovládání, otevírání například elektrických bran závor apod. Parametrem Y 84 (aplikace v záložce obecná konfigurace) je možné nastavit zasílání o provedených akcích správci systému.

Ovládání výstupů aplikací

Výstupy je možné ovládat jednoduše z mobilní aplikace. Zde stojí za zmínku, že tlačítka v aplikaci pro ovládání výstupu budou popsána dle definovaných povelů (viz níže) , což zjednoduší ovládání a uživatel si nemusí pamatovat co je který výstup. Na základě změny stavu výstupu bude odeslána stavová zpráva viz výše. Tuto funkcionality je možné zakázat/povolit nastavením parametru Y 83 (aplikace záložka obecná konfigurace)

Ovládání výstupů SMS

Dáváte-li přednost ovládání pomocí SMS, pak povely pro každou akci (zapnutí/vypnutí výstup 1 a 2) jsou volně nastaviteľné v aplikaci (záložka obecná konfigurace parametry Y 76-79). Tyto povely se zasílají bez jakéhokoli hesla, pro zvýšení bezpečnosti je možné omezit ovládání na telefonní čísla a to pomocí parametru Y 82 (aplikace záložka obecná konfigurace). Na základě změny stavu výstupu bude odeslána stavová zpráva viz výše. Tuto funkcionality je možné zakázat/povolit nastavením parametru Y 83 (aplikace záložka obecná konfigurace)

Ovládání výstupů klíčenkami


Varianta zařízení RX nebo po osazení radiovým přijímačem (zvláštní příslušenství) je možné výstupy ovládat bezdrátovou klíčenkou. Směrování na konkrétní výstupy se nastavují parametrem Y 95 (aplikace záložka instalaci nastavení nastavení). Ovládání klíčenkami je zajímavý doplněk pro místní ovládání například garážových vrat.

Ovládání výstupů vnitřním tlačítkem


Uvnitř zařízení jsou tlačítka určená pro přiřazování klíčenek apod, ty v klidovém stavu ovládají výstupy. Považujte je prosím spíše jako servisní záležitost.

5. Tipy, triky, vychytávky...


Funkce dálkově ovládaného termostatu a dálkové hlídání teploty



Funkce termostatu




Ovládání topení



Hlídání teploty

Pro funkci termostatu a pro dálkové hlídání teploty je nutná teplotní sonda zapojená do IN1

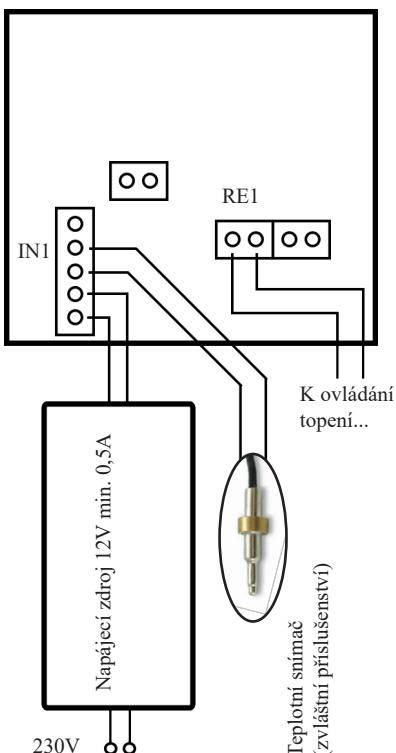

Shrnutí nastavení pro funkci termostatu

- Y 11 (záložka instalacní nastavení) typ výstupu na Funkce termostatu dle teploměru na vstupu 1
- Y 21 (záložka instalacní nastavení) Typ vstupu 1 - teplotní sensor
 - parametry Y 73 a Y 74 (záložka obecná konfigurace) umožňují nastavení teploty pro topení a teploty pro temperování. Teplota pro topení jakmile bude překročena výstup bude vypnuto. Temperování zajistí v režimu VYPNUTO, že pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu bude výstup sepnut.

Doplňující informace k LED RE1

- Žlutá LED RE1 standardně zobrazuje jeho stav, v režimu termostatu navíc LED bliká v případě, kdy je požadavek na zapnuté topení, ale teplota je již dosažena a relé je rozepnuto. Obdobně v případě temperování, kdy je tedy požadavek na topení vypnuto, ale teplota je nižší než nastavená temperovací - pak je relé sepnuto a led bliká.

Shrnutí nastavení dálkového hlídání teploty

- Y 21 (záložka instalacní nastavení) Typ vstupu 1 - teplotní sensor
 - pokud chcete zasílat poplachy o vychýlení teploty z nastavených mezd je nutné zadat telefonní číslo příjemce SMS - parametry Y 3-Y 6, texty poplachové informace Y 53 a Y 54 a hraniční teploty viz Y 55 a Y 56, vše naleznete v záložce Poplachy

Ovládání brány provzvoněním, poplach při zapomenuté otevřené bráně.....




Otevírání bran



Ovládání garážových vrat



Vjezdové systémy

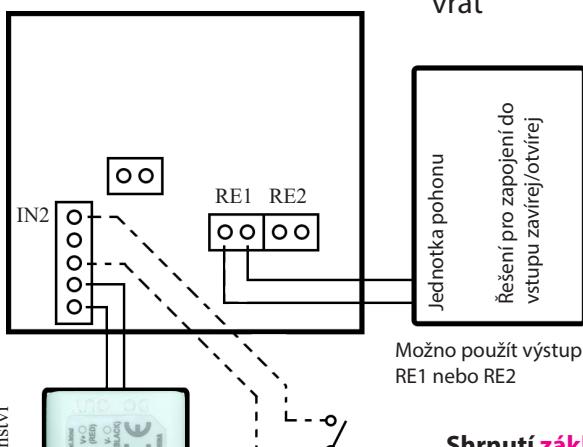

Ideální napájecí zdroj pro tyto aplikace
viz kapita 7 - zvážení příslušenství



Upozornění

Dálkové ovládání brány
je povoleno připojit pouze
k bráne splňující všechny
normy bezpečnosti, tedy i
osazené infrazonami !

K bráně bez infrazon není
dovoleno ovládání připojit!

Kontak stavu brány, není třeba pro základní funkci
instalovat, ale díky jeho instalaci získáte možnost
viz článek **Fantastické funkce.**

Shrnutí základního nastavení

- dle použitého výstupu (RE1 nebo RE2) nastavte typ výstupu na pulsní a délku pulzu dle potřeb vašeho pohoru (většinou 1 až 2 sec), provedete parametry **Y 11 a Y 12** případně **Y 15 a Y 16** v záložce instalacní nastavení.

- **Y 93** (záložka instalacní nastavení) nastavte dle použitého relé RE1 či RE2 volbu 1 či 2, zařízení umí směrovat akci pro 2 skupiny čísel, například pro dvě brány apod.

- **Y 94** (záložka instalacní nastavení) viz odstavec **Fantastické funkce - Blokování akce provzvoněním**

- pak je samozřejmě třeba definovat **prozvánecí čísla** v záložce prozvánecí čísla. Zde je dobré se rozhodnout zda v budoucnu bude prozvánecí telefonní čísla si definovat sám uživatel. Pokud ano, je třeba mít na paměti, že po jeho nastavení zůstanou v systému jen čísla, která tam nastaví on. V případě, že prozvánecí čísla bude nastavovat uživatel doporučujeme po dokončení instalace zamknout instalacní menu

- použití klíčenek viz kapitola 6

Fantastické funkce...

Doplňením brány či vrat o spínač (magnetický kontakt) pro snímání polohy zavřeno, získáte následující benefity

- přehledné zobrazení stavu brány / vrat ve stavové zprávě
 - zasílání poplachu o zapomenuté otevřené bráně / vrat (nastavitelný časový limit)
 - možnost zablokovat aktivaci Relé prozvoněním v případě otevřené brány. Což je zajímavé například pro režim užívání „otevři prozvoněním, zavři klíčenkou..“. Zajistíte tím komfortní ovládání bez obav že právě otevřenou bránu vám jiný uživatel (rodinný příslušník, kolega) v mžiku zavře v domnění, že otevírá prozvoněním právě sobě. Zde je třeba připomenout, že klíčenky a SMSka ovládá bez ohledu na stav, takže bránu je možné na dálku zavřít.... Například otevřete prozvoněním, zavřete klíčenkou, dálkově SMSkou.
- Spínač musí být nainstalován tak, aby při zavřené bráně poskytoval jeden stav, při mezipoloze a otevření bráně stav druhý. Logika kontaktu sepnuto/rozepnuta je nastavitelná.

Zasílání poplachu o zapomenuté otevřené bráně / vrat

S instalovaným kontaktem (spínačem) pro snímání stavu brány je možné zaslat informaci o zapomenuté otevřené bráně. Nastavíte si časový limit pro otevřenou bránu (přesněji řečeno nezavřenou - spínač musí poskytovat informaci zavřeno stav jeden, meziploha a otevřeno stav druhý) například 10 minut a systém pak po otevření vyčkává tento časový limit, v případě jeho dovršení zašle poplachovou SMS. Pokud se mezi tím brána zavře, systém nikoho neruší a žádnou informaci nezasílá. Viz nastavení níže je možné i zasílat alarmovou informaci při násilném otevření.

Co pro tuto funkcionalitu nastavit...

- **Y 22** (záložka instalační nastavení) nastavte na 2 nebo 3. V módu 2 bude poplach vždy zpožděný tedy i při násilném otevření, chcete-li při násilném otevření poplach okamžitě, k tomu slouží mód 3. Ale pozor mód 3 bude správně fungovat jen v případě, že je brána ovládána jen systémem Exeo nano. A to jak prozvoněním, SMS nebo klíčenkama. Pokud bude brána otevírána jiným systémem (originální klíčenky od brány nebo tlačítko zapojené do brány apod.) nelze mód 3 použít, protože Exeo nano pak neví při otevření brány jiným způsobem, zda se jedná o násilné nebo regulérní otevření. Pokud se jedná o ovládání systémem Exeo nano je tato skutečnost známa a vstup se automaticky z okamžitého přepne do režimu časový limit pro alarm „zapomenuté zavření“

- definujte popisky **Y 39 a Y 40** ať stavová zpráva hezky popisuje skutečnost. Příklad: při použití logiky spínače SEPNUTO = ZAVŘENO definujte Y 39 „Brana zavrena“, Y 40 „Brana otevrena“

- v záložce poplachy definujte telefonní číslo příjemce poplachu parametr **Y 3 - Y 6** a texty poplachové zprávy viz parametr **Y 36 a Y 37**, definujte (a povolte vypínačem u parametru) jen ten, který platí pro vaši logiku spínacího kontaktu. Příklad - spínač sepnut při zavřené bráně - povolte a definujte text pro rozepnutí vstupu parametr Y 37, Y 36 nechte vypnuty. Pokud nebudete alarmovou funkci využívat, ale kontakt do vstupu je zapojen pro jinou funkcionalitu (viz níže), nechte oba parametry Y 36 a Y 37 vypnuty.

- dále parametrem **Y 51** (záložka poplachy) si nastavte časový limit pro otevřenou bránu

Blokování akce prozvoněním

Tato funkce jak již bylo v úvodu zmíněno je nadesignována pro ty uživatele, kteří chtějí mít jasnou kontrolu nad zavírání brány, předpokládá se tedy zavírání brány klíčenkou. Vhodné do objektů například autoservisů, kde se předpokládá manipulace s vozidly v okolí brány a tam je nežádoucí aby kdokoli mohl prozvoněním bránu „nechtěně zavřít mobilem v domnění, že si jí otevírá,. Jinak uváděné řešení je vhodné i pro metodu „sám zavři v nastaveném čase“ - to je třeba nastavit v elektronice pohonu. Z logiky věci pulsního ovládání do jediného vstupu, který řeší zavírej/otevírej není totiž možné bez pomocného vstupu jednoznačnost prozváncího úkonu zaručit. Samozřejmě u bran se zvláštním vstupem zavírej a zvláštním otevírej je to něco jiného. Ale i tyto brány umí Exeo nano svou variabilitou ovládat, ale z praxe je známo, že většina menších pohonů v residenčních objektech disponuje právě jen jediným externím ovládacím vstupem.

Co pro tuto funkcionalitu nastavit a jak to funguje...

- **Y 94** (záložka instalaci nastavení) nastavte dle logiky instalovaného kontaktu. Příklad pro kontakt sepnut při zavřené bráně - mód 1 - Blokovat při rozepnutém vstupu (míněno vstup 2)

Zařízení pak prozvonění sice akceptuje - potvrdí zavřením hovoru, ale relé nesepne, protože brána je již otevřena. Zavření je možné jen jiným způsobem. Například klíčenkami systému Exeo nano, SMSkou a nebo samozřejmě stávajícími ovladači brány (originálnimi). V praxi to znamená, že když si právě otevřete bránu a například stěhuješ materiál, chystáš se přeparkovávat vozový park apod, nemůže vám nikdo bránu opět zavřít protože se právě blíží k objektu a rutinně si chce otevřít už na dálku a neví, že brána je již otevřena.

6. Přiřazení a odebírání klíčenek, použití a nastavení směrování, tísňová funkce

Klíčenky je možné používat u systému Exeo nano RX, u varianty Exeo nano jen s doplněným přijímačem (zvláštní příslušenství viz kapitola 7)

Klíčenky umožňují ovládat kterýkoli výstup dle nastavení parametru **Y 95** v záložce instalační nastavení. V aplikaci jsou kombinace přehledně zobrazeny. Nastavení umožnuje i přiřazení klíčenek k více systémům Exeo nano a přestože budou v dosahu například oba přijímače lze ovládat jednotlivě dva různé výstupy ve dvou různých přijímačích nebo naopak dva výstupy v jednom přijímači. Zajímavostí je funkce tísňového tlačítka, ta je aktivována držením libovolného tlačítka déle než 3 sec.

Přiřazení klíčenek

Každá klíčenka se přiřazuje na konkrétní pozici, takže při troše systematicnosti (poznamenat si do tabulky například v kapitole 10 - uživatele versus číslo přiřazení klíčenky) je možné v případě potřeby konkrétní klíčenku odebrat, což je v kategorii podobných produktů naprosto ojedinělé.

Postup přiřazení klíčenek

Níže zmiňovaná tlačítka 1 a 2 se nachází na Exeo nano v pravé horní části viz obrázek v kapitole 1

1. Vstupte do režimu přiřazení klíčenek - podržením tlačítka 1 cca 3 sec než podruhé pípně

2. Zvolte pozici (v případě prázdného systému doporučujeme ukládat od první pozice, ale není podmínkou), pozice je vyblikávána **zelenou LED (volná pozice)** nebo **červenou LED (obsazená pozice)**. Číslo pozice zvýšíte o jedna krátkým stiskem tlačítka 2, krátkým stiskem tlačítka 1 se vrátíte na pozici číslo 1.

3. Podržte na klíčence tlačítko A (pokud jsou tlačítka jinak značeny zvolte si které tlačítko bude A a které B to je na vás) než zařízení pípne 1x, a ihned stiskněte tlačítko B (to které jste si vybrali, že bude tlačítkem B) a zařízení pípne 2x, od též je pozice vyblikávána **červenou LED** a klíčenka je přiřazena. Pokud zařízení nepípne a jen začne pozici zobrazovat **červená LED** je klíčenka již přiřazena na pravé zobrazené pozici (tedy jiné než jste si zvolili), tím je zajištěno, že žádnou klíčenku si nepřiřadíte vícekrát.

4. Pro přiřazení další klíčenky zvolte další pozici a proces opakujte dle bodu 3.

5. Přiřazovací režim je po 90 sec automaticky ukončen v případě nečinnosti.

Odebrání existující klíčenky

Pro odebrání klíčenky vstupte do přiřazovacího režimu a zvolte pozici ze které chcete klíčenku odebrat (obdobně jako pro přiřazování tedy bod 1 a 2 odstavec výše), ta bude zobrazena **červenou LED**, pak jen podržte tlačítko 1 než podruhé pípne, klíčenka je z pozice odebrána a od tohoto okamžiku je pozice zobrazena **zelenou LED (už volná pozice)**. Obdobně je možné odebrat klíčenku z libovolné další pozice. Přiřazovací režim je po 90 sec automaticky ukončen v případě nečinnosti.

Funkce tísňového tlačítka

Držením libovolného tlačítka déle než 3 sec dojde k odeslání poplachové SMS. Pro tuto funkcionalitu je nutné nastavit čísla příjemce poplachu parametr **Y 3 až Y 6** a text poplachové zprávy parametr **Y 61** v záložce poplachy. Funkci zablokujete „vypnutím“ vypínače, právě u parametru Y 61.

7. Přehled příslušenství pro Exeo nano

Teplotní snímač



Teplotní snímač se zapojuje do vstupu IN1 a s ním je možné využívat funkce termostatu a hlídání teploty

Přijímač pro klíčenky




Přijímač pro klíčenky umožňuje rozšíření verze bez přijímače o funkce ovládání klíčenkami. Verze zařízení Exeo nano RX je již přijímačem vybavena a není třeba jej doplňovat

Klíčenka



Klíčenky je možné přiřadit k verzi Exeo nano RX nebo k verzi s doplněným přijímačem. A výrazně tak obohatit možnosti zařízení.

Modul záložního akumulátoru

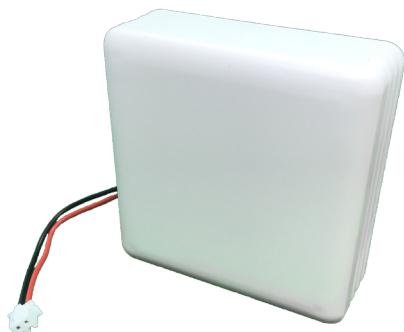

Modul záložního akumulátoru slouží pro zálohování zařízení, díky němu je možné zasílat informace o výpadku sítě a dostávat informace o stavu i když právě nejde sítové napájení. Doba zálohy minimálně 24H

Přechodka 5.5/2.1 > volný konec



Přechodka pro připojení napájecího zdroje s konektorem 5.5/2.1mm do svorkovnice Exeo nano. Ať už z jakéhokoli důvodu nechcete stříhat konektor zdroje, který máte k dispozici je určena právě pro vás. Doporučujeme obzvláště pokud je zdroj vybaven koaxialním kabelem pro výstup, ten se velmi nepříjemně zapojuje do svorkovnice. Výstupní kabel má značenou polaritu červeným vodičem - platné pro zdroj s plusem uprostřed konektoru

Napájecí zdroj provedení desktop



Napájecí zdroj 12V 1A

Napájecí zdroj k zástavbě



Napájecí zdroj 12V 0.67A idealní pro napájení Exeo nano například tv pohonech, je miniaturních rozměrů 30 x 60mm, určen pro zástavbu, síťová část má volný konec pro připojení do svorkovnice

8. Doplňkové informace

Tovární nastavení

Pokud chcete zařízení uvézt do továrních hodnot (zapomenete heslo apod) je nutné jej odpojit od napájení a odpojit od záložního akumulátoru, podržet obě tlačítka, držet je a opět zapnout, dokud nezačne zařízení trvale pípat , pak pípá asi 10 sec (probíhá vlastní test zařízení) Tím je tovární nastavení obnoveno. Tovární nastavení NEODEBERE klíčenky. Klíčenky je možné odebrat dle potřeby adresně - tedy konkrétní například ztracenou.... viz kapitola 6.

Automatické zasílání stavové zprávy

Zařízení pro kontrolu své funkčnosti zasílá každého prvního ve 12 hodin kontrolní stavovou zprávu na číslo správce systému viz Y 3 (aplikace záložka poplachy).

9. Důležitá upozornění

Výrobce, prodejce ani instalacní firma nezodpovídá za množství přenesených dat, spojení, telefonních hovorů, odeslaných SMS, MMS ani jiných zpoplatněných služeb operátorů sítí GSM a nenese zodpovědnost za výši poplatků služeb operátorů sítí GSM instalované SIM karty. Výrobce nenense zodpovědnost za nefunkci zařízení v případě výpadků signálu způsobených operátorem či ukončení služeb operátora (přechod na jiná pásmo, kmitočty, technologie apod.).

Použití výstupních Relé pro ovládání 230V

Při použití relé pro ovládání 230V smí zařízení připojovat pouze odborník (Osoba znalá s elektrotechnickou kvalifikací podle paragrafu 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb). Elektrický okruh, na který je spínací kontakt zařízení připojován, musí být jištěn prvkem s vypínacím proudem max. 5A. Mezi kontakty Relé 1 a Relé 2 je jen izolace základní ! Není tedy možné jedním relé ovládat bezpečné napětí (SELV) a druhým 230V.

Likvidace

Obaly odevzdějte do organizovaného sběru druhotných surovin. Záložní akumulátor odevzdějte do organizovaného sběru škodlivých látek.

Podmínky správné funkce zařízení

Zařízení bude správně fungovat a jeho funkce má smysl jen v místě dobrého příjmu GSM signálu zvoleného operátora dle instalované SIM karty.

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců. V této lhůtě bude výrobek bezplatně opraven v případě závady vzniklé na přístroji vlivem výrobní vady. Záruka se nevztahuje na přístroj mechanicky či elektricky poškozený, na závady způsobené nesprávnou instalací či používáním v rozporu s tímto návodem.

VMI s.r.o.
www.gsmexeo.cz



VMI s.r.o. prohlašuje, že zařízení GSM Exeo nano je
vyvinuto a vyrobeno ve shodě s ustanovením
patřičných harmonizovaných norem.
Plné prohlášení o shodě na www.exeo.cz